

# Guía para mejorar la ventilación y la calidad del aire en edificaciones en el contexto de la pandemia por SARS-CoV-2 / COVID-19.



**Para espacios con ventilación a través de dispositivos mecánicos (ej. edificios de oficinas, centros comerciales/ shoppings)**



Los sistemas de ventilación deben funcionar adecuadamente



Maximizar la toma de aire desde el exterior



Eliminar el aire interior antes del horario de trabajo del edificio



Reducir la circulación del aire interior



Los ventiladores en la zona de la toilette deben permanecer funcionando




**Para espacios cerrados con aire acondicionado, que no tienen ventilación mecánica (ej. Comercios minoristas con unidades Split de aire acondicionado)**




Abrir frecuentemente las puertas/ventanas




Considerar la instalación de ventiladores en las ventanas



Los ventiladores en la zona de la toilette deben permanecer funcionando



El sistema de drenajes debe tener sus sellos intactos

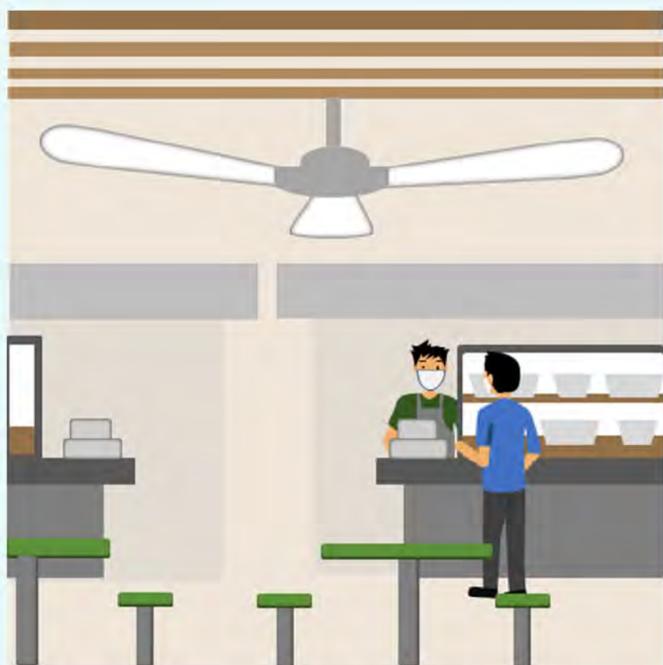

**Para locales ventilados naturalmente (ej. cafeterías, mercados, dormitorios)**




Abrir frecuentemente las puertas/ventanas



Colocar ventiladores orientados a las ventanas para incrementar la extracción del aire



Los ventiladores en la zona de la toilette deben permanecer funcionando. Considerar la instalación de ventiladores en las ventanas



El sistema de drenajes debe tener sus sellos intactos